CODING EXAMPLE

SL2–22

ROD SIZE

PSS STD

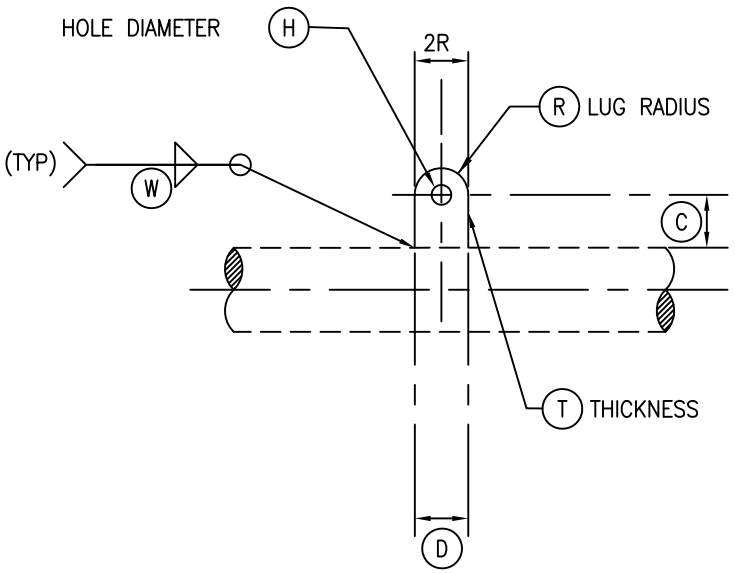

ROD SIZE	NOTCHES
13–22	1
25–44	2
51–76	3

* MAX LOAD @ 340°C MAX

ROD SIZE	13	16	19	22	25	29	32	38	44	51	57	64	70	76
MAX LOAD kN*	5	8	12	17	22	28	36	52	70	92	120	150	185	225
T	6	10	10	13	13	16	16	19	25	25	25	25	25	25
D	89	89	89	89	127	127	152	178	178	216	216	248	248	248
R	38	38	38	38	51	51	64	76	76	89	89	95	95	95
H	18	21	24	29	32	35	38	44	51	60	67	73	86	92
W	6	6	6	8	8	8	10	10	10	13	13	13	16	16
C	50	50	50	75	75	75	100	100	100	115	115	115	125	125

NOTES:

1. LUG MATERIAL IS CARBON STEEL CSA GR40.21 GR300W.
2. PIPE FABRICATOR TO FABRICATE AND INSTALL LUG ON SPOOL.
3. FOR LUGS ON INSULATED STRAIGHT PIPE. ADD INSULATION THICKNESS TO DIMENSION C.
4. USE OF LUG REQUIRES STRESS APPROVAL.

REV	REVISION	DATE	DRN	CHK	ENG	APP
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION					

CLIENT

PREPARED BY

TITLE

PIPE SUPPORT STANDARD
NPS 2" TO NPS 30" STRAIGHT SUPPORT LUG
SL2

SCALE	DWG. No.	PROJ.	REV.
N.T.S.	PSS–SL02		0
	CLIENT DWG. No.		